

## Installations- og servicevejledning til AirMaid<sup>®</sup> V ozonrensningsystem



**AIRMAID<sup>®</sup> OZONRENSNINGSSYSTEM**

**INNOVATIV LUFTBEHANDLING**



### Generel information

Enheden må ikke anvendes af børn eller personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

1. Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om instruktioner og sikkerhed vedrørende AirMaid® ozongenerator (herefter kaldet generatoren). Læs denne vejledning omhyggeligt inden installation, ibrugtagning eller service- og vedligeholdelsesarbejde på generatoren.
2. Generatoren er udelukkende beregnet til ozonbehandling af luft i henhold til anvisningerne i denne vejledning.
3. Generatoren bruger højspænding til at skabe en elektrisk afladning, som genererer ozon (O<sub>3</sub>). Ozon reducerer lugt, mug og bakterier betydeligt. Interzon AB fraskriver sig ethvert ansvar, hvis produktet ikke anvendes i henhold til producentens anvisninger i denne vejledning.
4. Rengør aldrig generatoren med kemiske rengøringsmidler. Sprøjt ikke vand eller anden væske på eller ind i generatoren. Rengøring af ozoncellen (CGC) skal foretages i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

### Fejlfinding og serviceoplysninger

1. Brugeren kan fejlfinde generatoren ved at følge de trin og procedurer, der er beskrevet i afsnittet om systemtest i denne vejledning. Hvis brugeren skal have udført service på generatoren, skal brugeren kontakte den nærmeste autoriserede servicepartner eller Interzons tekniske support.
2. Alle reparationer på generatoren skal udføres af en servicepartner autoriseret af Interzon AB.



Strømforsyningen til generatoren skal afbrydes inden service- eller vedligeholdelsesarbejde. Sørg for, at alle dele er blevet installeret, før du tænder for generatoren igen.



Brug en stige eller en stabil arbejdsplatform, når du installerer eller udfører service på generatoren, hvis installationen eller servicearbejdet skal udføres i højden.



Generatoren fremstiller ozon. Hvis generatoren anvendes af personer, som ikke har læst denne vejledning, er der risiko for skader i form af irritation af øjne eller luftveje. Følg altid de lokale bestemmelser og anbefalinger fra de myndighedsorganer, som fører tilsyn med bestemmelserne eller arbejdsmiljøet.



Denne brugervejledning beskriver en typisk AirMaid® 2000V/5000V/10000V/20000V/30000V ozongeneratorinstallation. Installationen kan variere afhængigt af lokale regler og bestemmelser vedrørende byggematerialer, ventilationssystemer eller bygningens/lokalets indretning. Afvigelse er mulige, men rådfør dig altid med producenten inden en sådan installation.

Denne vejledning beskriver en typisk installation i en emhættekanal i et kommercielt køkken. Produktet kan også anvendes i andre sammenhænge, så længe at kravene i vejledningen opfyldes.

Enheden må ikke anvendes af børn eller personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

### BEGRÆNSET GARANTI FOR INTERZONS UDSTYR

Denne garanti er underlagt følgende betingelser.

Et nyt produkt er omfattet af en garanti for fejl og/eller fejl ved udførelsen i en periode på 3 år. Hvis produktregistreringsblanketten sendes til Interzon indenfor ti (10) dage efter installationen, vil garantien være gældende fra denne dato.

En reservedel er omfattet af en garanti mod fejl og/eller udførelsen i en periode på halvfems (90) dage fra datoen for den oprindelige installation.

Garantien for nyt udstyr dækker reparation og udskiftning af defekte dele, og inkluderer arbejds løn i henhold til de af Interzon anbefalede antal timer og en maksimal kilometertakst for 300 km frem og tilbage.

Garantien for reservedele dækker kun reparationen eller udskiftningen af den defekte del, og inkluderer ikke nogen arbejds løn til udtagning og installation af nogen dele, transport- og andre påløbende omkostninger til reparation eller udskiftning af delen.

Et hvert krav skal fremsendes til Interzon, eller til den distributør hvor produktet blev købt. Der vil ikke blive ydet kompensation for reparationer udført af andre uden Interzons skriftlige godkendelse. Hvis der opstår skader under transport, underret afsenderen umiddelbart efter så der kan fremsendes et krav.

Den ovenfor nævnte begrænsede garanti er ikke gældende for skader som følge af et uheld, ved ændringer, misbrug, eller hvis serienummeret er fjernet eller ødelagt.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Kontrol af produktet
2. Systemoversigt
3. Installationsvejledning
4. Elektrisk tilslutning og indstillinger
5. Opstart af AirMaid®
6. Systemtest
7. Service og vedligeholdelse
8. Tekniske specifikationer
9. Produktregistrering af Airmaid®

## 1 KONTROL AF PRODUKTET

Kontrollér, at forsendelsen indeholder nedenstående komponenter, og at der ikke er synlige skader. En hver uoverensstemmelse skal altid meddeles til distributøren eller fabrikanten. Gennemlæs hele vejledningen inden installationen påbegyndes.

1 x AirMaid® ozongenerator



1 x AirMaid® alarmpanel




## 2 SYSTEM OVERVIEW


Du skal omhyggeligt læse installationseksemplerne herunder. Vælg den installationstype der egner sig bedst for dig og opfyld alle nationale standarder og regulativer. Hvis ikke der kan anvendes en central luftforsyning, kræves der en filterboks af EU3-klasse eller højere. Luften kan forsynes fra området ovenfor et nedsænket loft eller ude fra. For at reducere hyppigheden af filterskift bør luftforsyningen hentes fra et sted, der indeholder færrest mulige urenheder.

Temperaturen for luftforsyningen bør ikke overstige 40°C. AirMaid® reducerer lugte meget effektivt under forudsætning af, at reaktionstiden mellem ozonen og udblæsningsluften i emhættekanalen er mindst 2 sekunder. Denne reaktionstid er vigtig, og skal tages i betragtning i planlægningsfasen.


EKSEMPEL ET

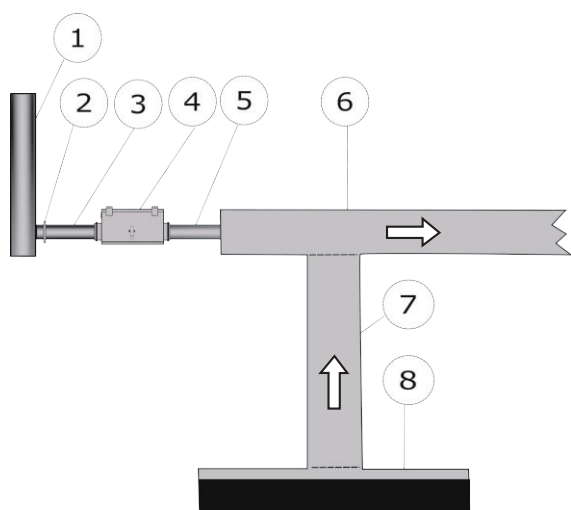

EKSEMPEL TO

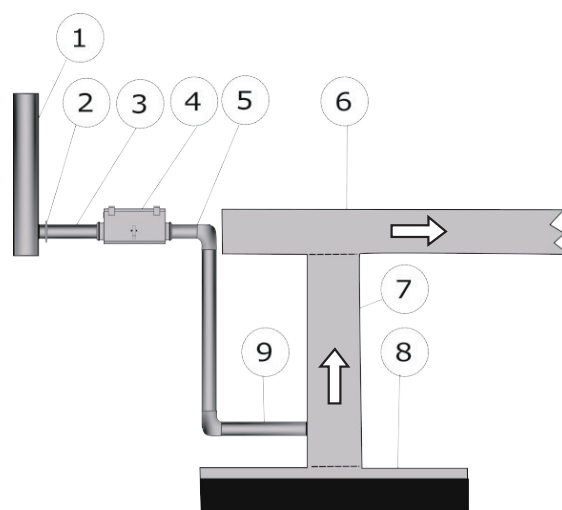


EKSEMPEL TRE

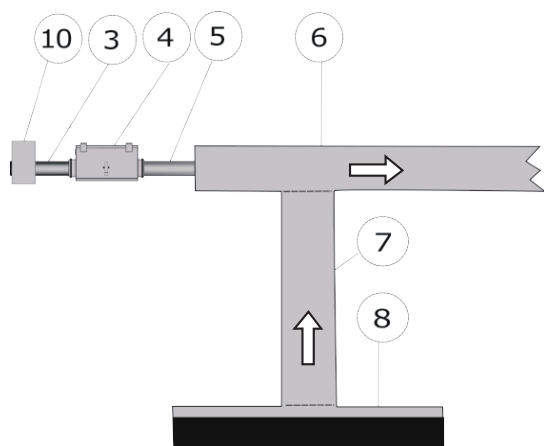

1	Central ventilation (luftindtag)
2	Spjæld
3	Luftindtagsrør Ø125 mm
4	AirMaid® ozongenerator
5	Udblæsningsrør Ø 80-125 mm
6	Vandret udblæsningskanal
7	Lodret udblæsningskanal
8	Emhætte
9	90° rør Ø 80-125 mm
10	Filterboks (EU3-klasse eller højere)

### 3 INSTALLATION GUIDELINES


Der skal være et mellemrum på cirka 20 cm på alle sider af ozongeneratoren til demontering, hvor det er relevant. Ligeledes skal servicelugens åbning i bunden af ozongeneratoren være tilgængelig, så den nemt kan fjernes ved det årlige service- og vedligeholdelsestjek.

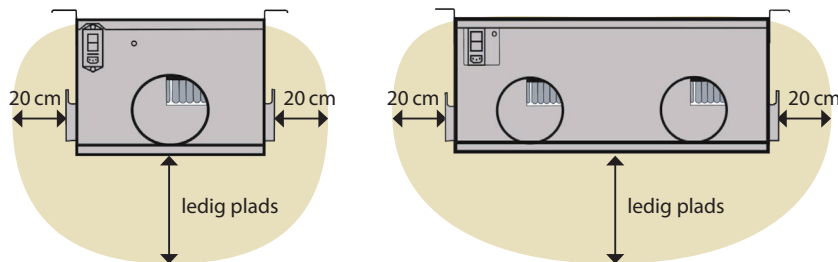

Al elektronik i ozongeneratoren kan nås fra toppen af ozongeneratoren og fra servicelugeindgangen, så vi anbefaler ekstra plads omkring den, så der kan ydes onsite-reparation, uden der først er behov for at adskille generatoren. Ozongeneratoren skal placeres på en måde, så den er nemt tilgængelig ved brug af en stige eller serviceplatform.

1. Bor et rundt hul i udblæsningskanalen (6) (7) eller i emhætten (8). Hullets diameter afhænger af diameteren, på det rør du vælger. Diameteren skal være mellem  $\varnothing 80$ –125 mm. Luftindtags- og afgangsrør til ozongeneratoren skal have en diameter på  $\varnothing 125$  mm.
2. Installer ozongeneratoren. (4)

Ozongeneratoren skal installeres vandret med opspændingsbeslagene opad og servicelugen nedad. Brug M8 gevindstænger og fastgør disse med møtrikker på hver side af det respektive beslag.

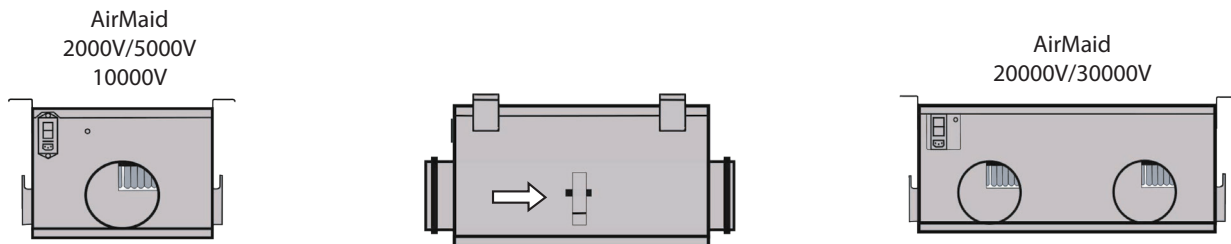

Bemærk, at luftstrømmens retning  $\Rightarrow$  skal være i overensstemmelse med pilene på generatoren og på billederne.

Kontrollér, at du har valgt den korrekte ozongenerator.


AirMaid	Ozonkapacitet	Maks. behandlet udblæsning Brug parallelle enheder for større luftstrøm	Luftstrøm gennem ozongeneratoren		Trykfald ( $\Delta P$ @ mål for grad af luftstrøm)
			Specifikation	Mål	
2000V	2000 mg/h	1000 m <sup>3</sup> /h (300 l/s)	10–25 l/s	15 l/s	78Pa
5000V	5000 mg/h	2500 m <sup>3</sup> /h (700 l/s)	10–25 l/s	15 l/s	78Pa
10000V	10000 mg/h	5000 m <sup>3</sup> /h (1400 l/s)	20–40 l/s	30 l/s	130Pa
20000V	20000 mg/h	10000 m <sup>3</sup> /h (2800 l/s)	40–80 l/s	60 l/s	89Pa
30000V	30000 mg/h	15000 m <sup>3</sup> /h (4200 l/s)	60–120 l/s	90 l/s	110Pa

Der skal være nem adgang til generatoren efter installation. Skru eller bor aldrig igennem generatoren. Brug altid beslagene til ophængning.


Længden på ozonudgangsrøret (5) må maksimalt være 5 m. Den mindste diameter på ozonudgangsrøret må være  $\varnothing 80$  mm. Materialet for ozonudgangsrøret skal være rustfrit stål (AISI 316). Sørg for, at røret ikke blokerer for nogen af inspektionslugerne.

Bemærk, at luftstrømmens retning skal være i overensstemmelse med pilene på generatoren og på billedet herunder.


### INSTALLATION AF FILTERBOKS

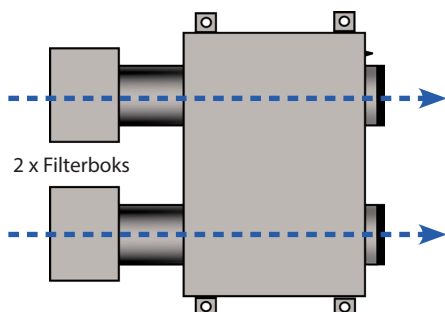


Der kræves filteret luft. Husk at tilføje inspektion/udskiftning af filter til vedligeholdelsesplanen.

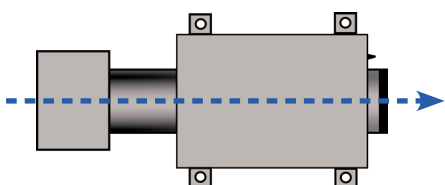

### INSTALLATION AF CENTRALLUFT

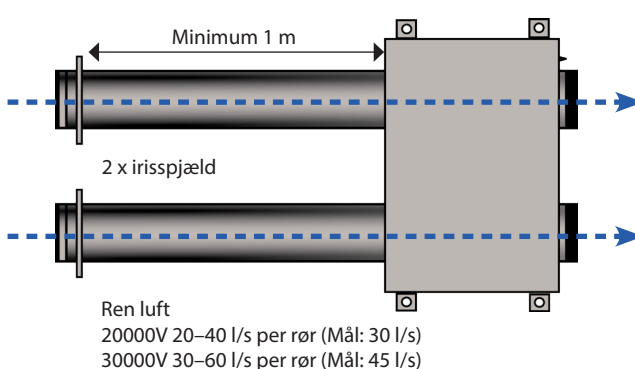

Det er som regel nødvendigt med centralluftinstallationer og irisspjæld for at kunne opnå den korrekte luftstrøm og statiske tryk.

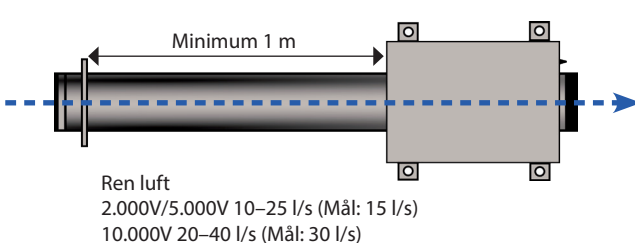

- Fasten the outlet air tube (5) between the ozone generator and the exhaust duct (6) (7) (or the hood). Make sure that all connections are properly fixed and sealed.

### OPDELING AF 20000V/30000V UDGANGSRØR MELLEM KANALER (VALGFRIT)

Da AirMaid® 20000V-generatoren har to udgangsrør, er det muligt at dele den genererede ozon mellem to nærliggende sektioner af udblæsningskanalsystemer. Da hver kanalsektion kan have uens tryk, er det teknikerens ansvar at sikre den korrekte luftstrøm til hver sektion i kanalen.

### MONTERING AF IRISSPJÆLDET

Irisspjældet skal installeres i den korrekte afstand fra forstyrrende kilder i henhold til den specifikke models specificerede monteringspecifikationer. Dette gælder for alle typer fittings, hvad enten det er T-rør, bukkede eller dimensionerede ændringer.

## 4 ELEKTRISK TILSLUTNING OG INDSTILLINGER

### SAMLING

Fjern de fire skruer der fastgør AirMaid®-alarmpanelet til dets bund. Fastgør bunden til væggen med egnede monteringsmaterialer. I kommercielle køkkener, placer alarmpanelet hvor det er synligt for personalet, men ikke for kunderne.


**BEMÆRK:** Ved levering er generatoren og alarmpanelet kalibreret sammen, og de har matchende serienumre. Sørg for, at generatorerne altid er tilsluttet til deres egne alarmpaneler.

### ELEKTRISK INSTALLATION

Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, og den skal følge nationale standarder og regulativer. Blokeringsanordningen, som vist på diagrammet herunder, er påbudt. Et typisk eksempel på en blokeringsanordning kan være at afbryde strømmen til generatoren, når udblæsningsventilatoren stopper. Der skal ligeledes installeres en sikkerhedsafbryder med en brudlængde på mindst 3 mm. Spændingsforsyningen til ozongeneratoren er 230 V AC og 50–60 Hz. Hver af generatorerne skal være tilsluttet til deres egen træge 6A-sikring for 2000V/5000V/10000V og 10A-sikring for 20000V/30000V.

#### Vigtigt!

Kablet mellem alarmpanelet og generatoren må under ingen omstændigheder bruges til eksterne elektriske forbindelser eller styresignaling.

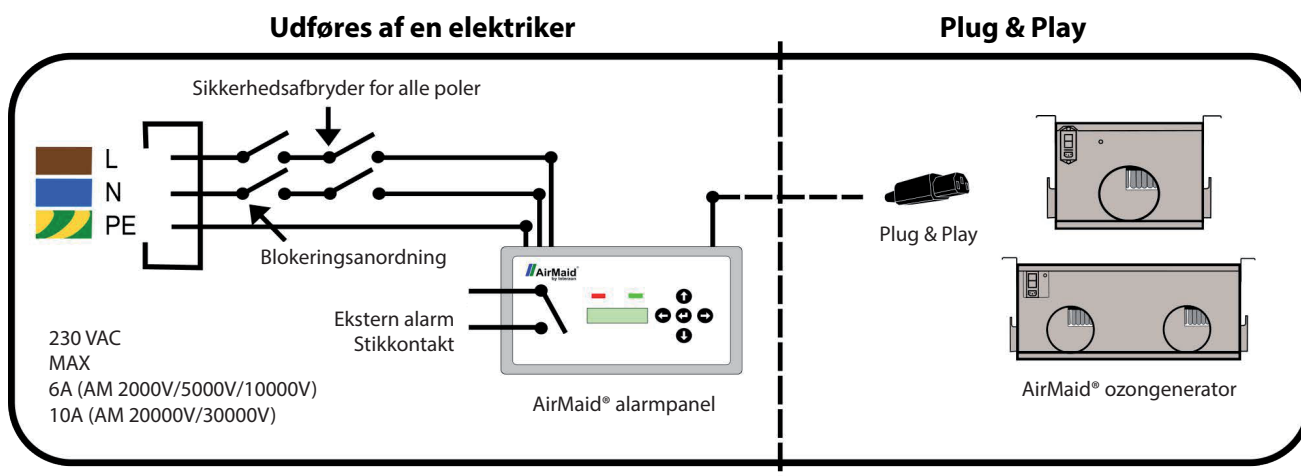

### EKSTERN ALARMUDGANG

Hvis du ønsker at tilslutte AirMaid® til en ekstern overvågning eller et alarmsystem, kan dette gøres ved at tilslutte den/det til den eksterne alarmterminalblok i AirMaid®-alarmpanelet.


**BEMÆRK:** Den maksimale belastning er normeret til 250 V og 4A.

#### Vigtigt!

Hvis de elektriske kabler fjernes under installationen, sørg for at de bliver korrekt genilsluttet til terminalerne "IN" L/N.

#### Tilslutning til en ekstern alarmanhed. Udgang for spændingsfrakoblingsrelæ

NO = Normalt åben  
COM = Fælles  
NC = Normalt lukket

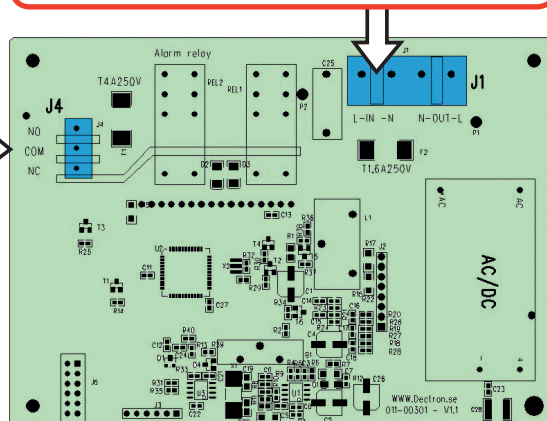




## 5 OPSTART AF AIRMAID

Når du har justeret og konfigureret det påkrævede luftflow og undertryk, kan du slutte strømmen til generatoren. Første gang alarmpanelet startes, skal tid og dato konfigureres.



### AIRMAID®-ALARMPANELET



Tryk på ← eller → for at steppe gennem menuindstillingerne eller flyt med markøren.

Tryk på ↑ eller ↓ for at ændre værdien.

Tryk på ↵ for at vælge den aktuelle indstilling.

Tryk på ↵ i 5 sekunder for at gemme den viste værdi.

### DRIFTSSTATUS

#### RUNNING:

Den GRØNNE lampe er tændt. Generatoren arbejder i normal tilstand.

#### NOT RUNNING:

Den RØDE lampe blinker. Der er opstået en fejl. Se fejlsøgningsguiden under afsnit "6 SYSTEMTEST".

#### CALL SERVICE:

Den RØDE lampe blinker. En fejl har været i mere end 72 timer. Kontakt servicevirksomheden for at få afhjulpet fejlen.

#### NOT CONNECTED:

Den RØDE lampe blinker. Generatoren kan ikke detekteres i øjeblikket. Generatorens hovedafbryder er måske slukket, eller strømforsyningskablet fra alarmpanelet er ikke sluttet til generatoren.

#### PRESSURE FAULT:

Den RØDE lampe blinker. Ozongeneratoren har angivet et problem med undertrykket. Se fejlsøgningsguiden under afsnit "6 SYSTEMTEST".  
(fra 25/04/2014)

#### INSPECT/CLEAN:

Den GRØNNE lampe blinker. Kontakt servicevirksomheden angående et rutineeftersyn og rengøring af generatoren i henhold til anvisningerne i denne vejledning.

#### CALIBRATION FAILURE:

Den røde lampe blinker. En recalibrering har været forsøgt under en trykfejl. Se fejlsøgningsguiden under afsnit "6 SYSTEMTEST".

### ÅBNING/LUKNING AF INDSTILLINGSMENUEN

#### For at ÅBNE indstillingsmenuen:

Tryk på ↵ én gang. "SETUP CODE" (opsætningskode) vil blive vist. Indtast 401 på tastaturet.

Tryk på og hold ↵ i 5 sekunder. Den første menuindstilling, "SET TIME" (indstil tid), vises nu.


#### For at AFSLUTTE indstillingsmenuen:

Tryk på ← og → for at gå til "EXIT MENU" (afslut menu), tryk derefter på ↵ eller vent i 60 sekunder, og menuen vil automatisk lukkes.


## INDSTILLINGSMULIGHEDER (\*værdier der skal indstilles ved installationen)

Vist tekst	Beskrivelse af menuindstillingen
<b>*SET TIME:</b>	Indstil tiden.
<b>*SET DATE:</b>	Indstil datoen.
<b>RESET ACTIVE ALARM:</b>	Nulstil en aktiv alarmstatus, og genstart funktionstesten.
<b>VIEW EVENT LOG:</b>	Vis en liste over historiske hændelser, inklusive alarmer og recalibrering. De 100 seneste hændelser bliver vist.
<b>SERVICE MODE:</b>	<b>Service Mode ON</b> tvinger alarmenheden til at forsyne generatoren med strøm til diagnose. Skift til <b>OFF</b> og gem for at afslutte. Af sikkerhedsgrunde afsluttes <b>Service Mode</b> automatisk efter en time.
<b>SET ALARM DELAY:</b>	Forsinkelsen er som standard sat til 5 minutter for at forebygge en alarm i tilfælde af en midlertidig afbrydelse.
<b>SET INSP/CLEAN:</b>	Service- og vedligeholdelsesinterval i måneder.
<b>PERFORM RECALIBRATION:</b>	Dette menupunkt skal anvendes, efter generatoren er blevet repareret, og elektronikkomponenter er blevet udskiftet. Foretag ikke recalibrering på andre tidspunkter.
<b>EXIT MENU:</b>	Forlad menuen Indstillinger.

## FLOWDIAGRAM FOR INDSTILLINGSMENU

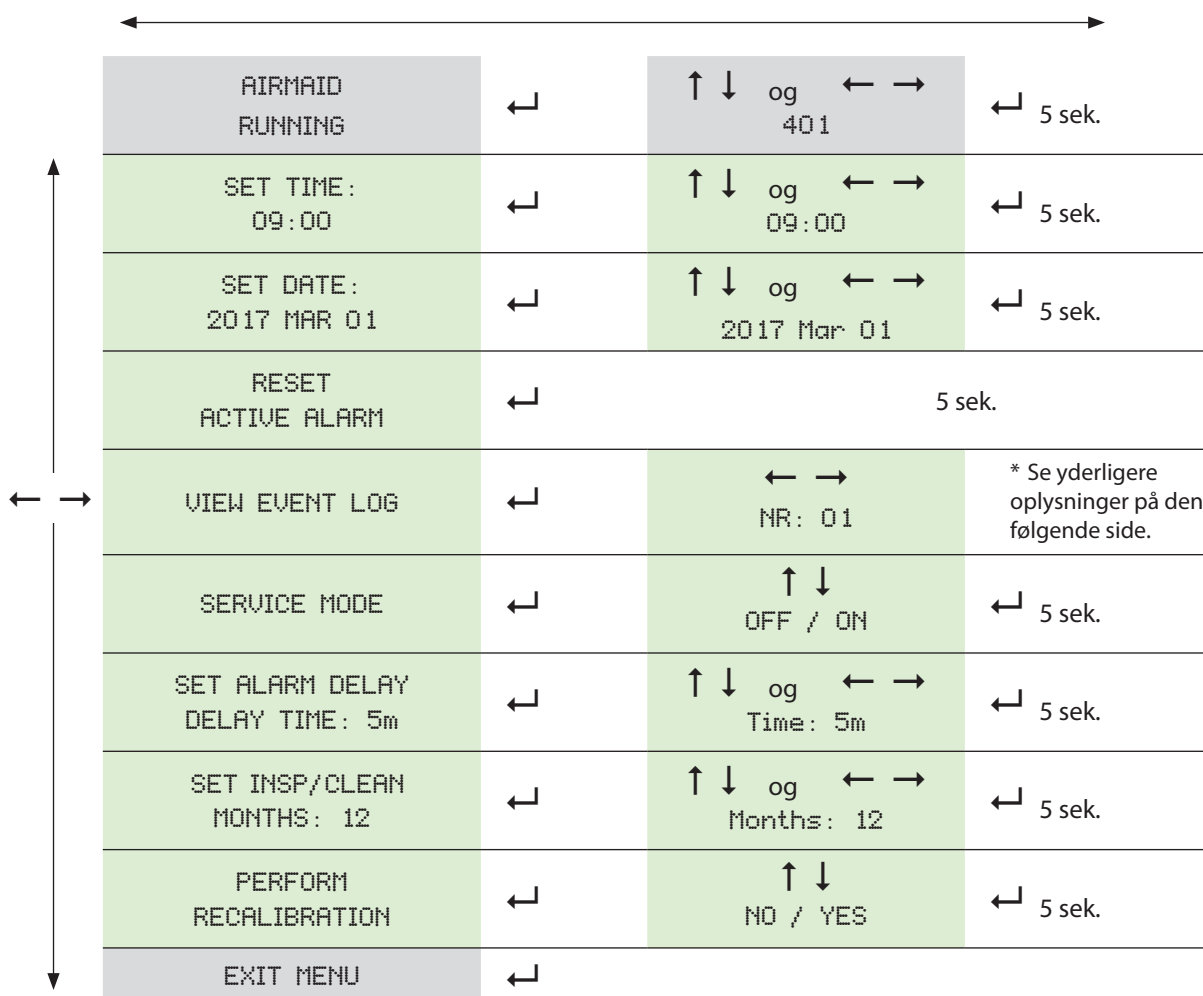

## EVENT LOG

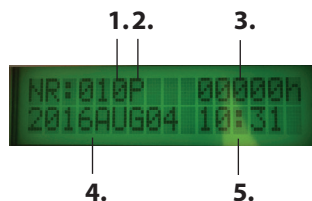

### ÅRSAG

A = Alarm  
C = Calibration  
P = Pressure Fault  
N = Not Connected (ozongenerator ikke detekteret)  
X = Calibration Failure

1: Antal registrerede hændelser 2: Årsag 3: Hændelsesvarighed 4: Når (år/måned/dag) 5: Hvornår (tid)

---

## TASTATURFUNKTIONER

### INSPECT/CLEAN



NÆSTE SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE: Tryk på ↑ for at vise dage, hvor mange dage til næste inspektion.

AFVIS PÅMINDELSE: Tryk på og hold ← i 5 sekunder for at afvise påmindelsesbeskeden på displayet.

NULSTIL PÅMINDELSE: Indtast 222, tryk derefter og hold ← i 5 sekunder for at nulstille påmindelsestimeren (udfør dette hvis rengøring er udført før påmindelsen er blevet vist).

### RUN/ALARM TIME FUNKTIONER



OPLYSNINGER: Tryk på ↓ for at vise Run time og alarm time siden den første installation.

### OPLYSNINGER OM ALARMPANELET



HARDWARE/FIRMWARE: Tryk på ← for at vise alarmpanelets hardwareversion (1.) og dets firmwareversion (2.).

---

## ANDRE FUNKTIONER

RESET ACTIVE ALARM: Indtast 111, tryk derefter og hold ← i 5 sekunder.

## 6 SYSTEMTEST


### LUFTSTRØM OG TRYK

Mål luftstrømmen gennem ozongeneratoren og notér værdien her \_\_\_\_\_

Mål trykket inde i ozongeneratoren og notér værdien her \_\_\_\_\_

**Værdierne skal overføres til den medfølgende produktregistrering.**

Den specificerede luftstrøm skal være 10–25 l/s for 2.000V/5.000V, 20–40 l/s for 10.000V, 40–80 l/s for 20.000V og 60–120 l/s for 30.000V. Det specificerede tryk skal være lavere end -20 Pa (maks. -10 kPa). Normalt måles luftstrømmen over spjældet, mens trykket kan måles på tryktjekpunktet på ozongeneratorens korte side.

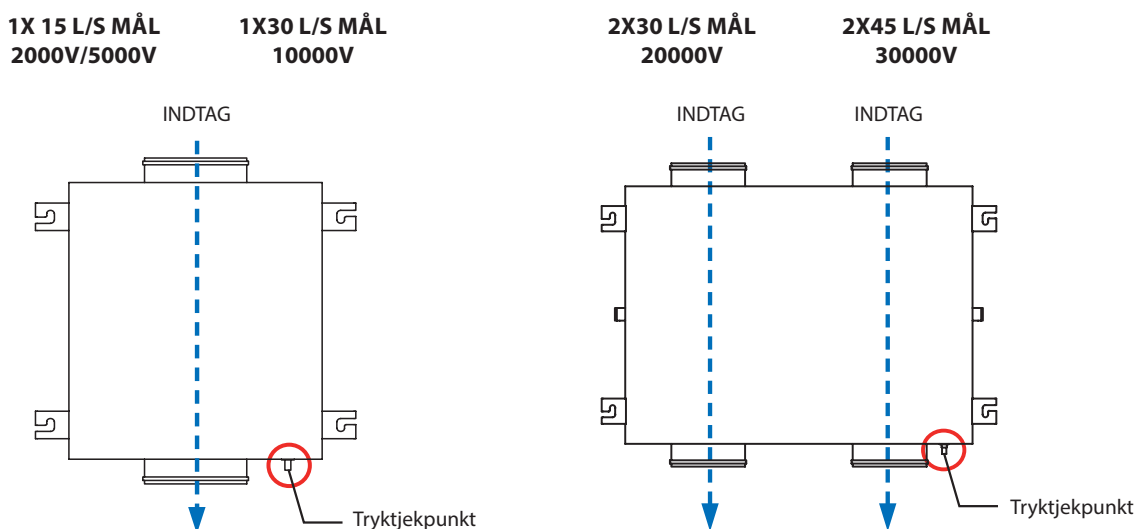


### FEJLFINDING

1. Sikr, at den korrekte luftstrøm og det korrekte tryk opretholdes i henhold til specifikationen.
2. Sikr, at den elektriske kabling er korrekt monteret.
3. Sikr, at udblæsningsventilatoren kører.
4. Sikr, at fedtfilterne er korrekt monteret i køkkenets emhætte.
5. Sikr, at hovedafbryderen er slået TIL (orange lys skal gløde) på ozongeneratorerne.
6. Sikr, at blokeringsanordningen fungerer korrekt.
7. Sikr, at der ikke findes lækager i rørsystemet efter ozongeneratoren.
8. Sørg for at filtret er rent, hvis ozongeneratoren er installeret med en filterboks.
9. Nulstil den aktive alarm, se afsnit "5 OPSTART AF AIRMAID".
10. Hvis systemet fortsat ikke starter, ring efter distributøren eller fabrikanten.


## 7 SERVICE AND MAINTENANCE

Ozoncellerne inden i ozongeneratoren skal kontrolleres og om nødvendigt rengøres mindst en gang årligt ifølge anvisningerne nedenfor. Hvis der anvendes et separat luftfilter til indsugningsluften, skal du sørge for, at filteret udskiftes mindst en gang om året. Ved nye anlæg anbefales det at udføre den første inspektion efter tre måneder.

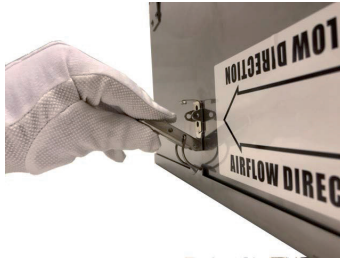

Hvis der skal udføres arbejde på køkkenets udsugningskanaler, skal strømmen til ozongeneratoren afbrydes.

Slå ozongeneratorens hovedafbryder **OFF** og fjern herefter servicelugen i bunden af ozongeneratoren.

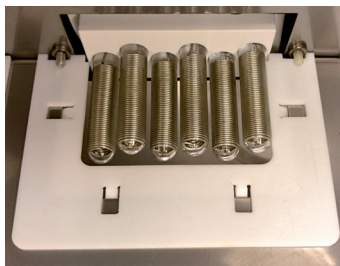

**Bemærk:** AirMaid® 2000V/5000V har ét sæt ozonceller; 10000V har to sæt; og 20000V har fire sæt og 30000V har seks sæt.

Sørg for, at ozoncellernes glaselektroder ikke bliver beskadigede eller revner. En ozoncelle i korrekt stand skal være ren og fri for mekaniske skader som vist på billedet øverst til højre.



Fugt en blød rengøringsklud med det alkoholbaserede rengøringsmiddel. **Spray aldrig direkte på ozoncellerne!**

**Forsigtig! glasrørene er skrøbelige!**  
Brug kun hænderne og aldrig nogen form for værktøj til at skrabe ozoncellerne rene.



Rengør først glaselektrodernes overflade og herefter omkring bunden af cellen. Brug kluden som en tandtråd og rengør mellem elektroderne med forsigtige glidende bevægelser.



Tør til sidst indersiden af chassiset rent.

**Bemærk:** Husk at tjekke stålnetfiltrene og vaks dem om nødvendigt.

(Reservefiltre kan bestilles hos Interzon).


Sæt service lugen tilbage på plads og slå hovedafbryderen på generatoren **ON**. Inden for nogle få minutter skal det grønne lys på alarmpanelet lyse, hvilket viser, at generatoren er i drift.

## 8 TEKNISKE SPECIFIKATIONER


AirMaid®	Ozonkapacitet	Effekt	Spænding	Hoved	Mål	Vægt
2000V	2000 mg/h	100 W	230V/50-60 Hz	6A træg	300 x 402 x 252 mm	10 kg
5000V	5000 mg/h	100 W	230V/50-60 Hz	6A træg	300 x 402 x 252 mm	10 kg
10000V	10000 mg/h	200 W	230V/50-60 Hz	6A træg	300 x 402 x 252 mm	12 kg
20000V	20000 mg/h	400 W	230V/50-60 Hz	10A træg	572 x 402 x 252 mm	24 kg
30000V	30000 mg/h	500 W	230V/50-60 Hz	10A træg	838 x 402 x 252 mm	25 kg
Materiale: AISI 304 rustfrit stål					Driftstemperatur: -25° - +40°C	

For specifikationer for luftstrøm og tryk, se afsnit 3, "INSTALLATIONSVEJLEDNING".


**2000V/5000V/10000V**

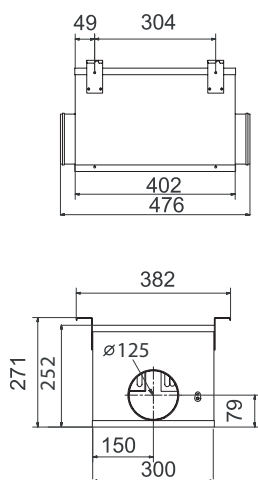

**20000V**

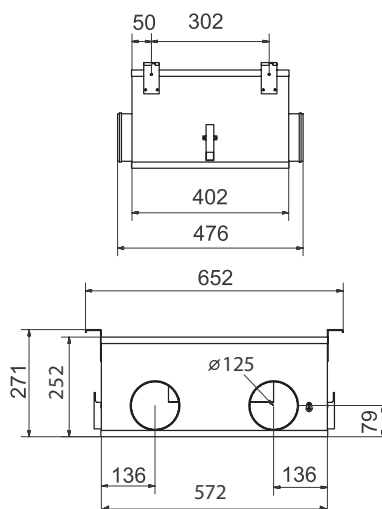

**30000V**

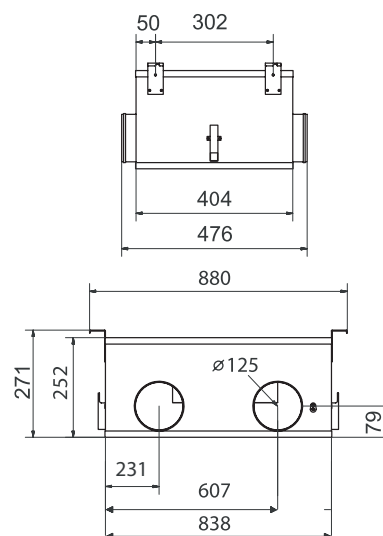

Ozongeneratoren er forsynet med en tryk- og termokontakt. Trykkontakten sikrer, at ozongeneratoren kun starter, når det krævede negative tryk er etableret. Termokontakten forhindrer, at ozongeneratoren overophedes. Hovedafbryderen til 2.000V/5.000V/10.000V er forsynet med en termosikring på 2 A og hovedafbryderen til 20.000/30.000 er forsynet med en termosikring på 4 A.

### OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette produkt er designet, konstrueret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EU's direktiver:

- EMC directive 2014/30/EU
- Low voltage directive 2014/35/EU



Dette symbol betyder, at når slutbrugeren ønsker at kassere dette produkt, skal dette foregå ved at aflevere det på en genbrugsplads.

### Facts om ozon

Ozon er en farveløs luftart med en skarp lugt, der som oftest kan registreres af en hver person, når koncentrationen er på 0,02ppm (0,4mg/ m<sup>3</sup>). Lugten af ozon minder om lugten i en svømmehal.

Den lokale beskyttelseslovgivning skal følges, når der anvendes ozon. Som eksempel har den svenske arbejdsmiljøstyrelse udstedt følgende hygiejnegrænser for ozon i Sverige:

- 0,1ppm (under en arbejdsdag på 8 timer)
- 0,3ppm (inden for 15 minutter)

En akut ozonpåvirkning kan medføre følgende skader:

- På hud: Irritation og en brændende fornemmelse
- I øjne: Svær irritation, brandskader og reduceret syn
- I lunger: Irritationer i luftvejene og åndedrætsbesvær

Tag altid beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger hvis der detekteres ozon i et indendørs miljø.

## 9 AIRMAID® PRODUKTREGISTRERING

For at modtage 3 års garanti, regnet fra installationsdatoen, skal du indsende produktregistreringsformularen til Interzon inden for ti (10) dage. Den letteste måde at gøre det er online på [www.interzon.com](http://www.interzon.com).

### INSTALLATIONS-/SERVICEFIRMA

Firmanavn: \_\_\_\_\_

Installeret af: \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

### INSTALLATIONSADRESSE

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

By: \_\_\_\_\_ Postnummer: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

### PRODUKTIDENTIFIKATION

Model: AirMaid® 2000 V  5000 V  10000 V  20000 V  30000 V

Produktserienummer:  -

Dato for installation: mm/dd/yy:  -  -

### FRA SYSTEM TEST

Generatorluftstrøm  l/s      Generatortryk  Pa

Generatorluftstrøm  l/s

(AM 20000V/30000V: rør 2)

Denne produktregistrering skal sendes per brev, fax eller være gennemført via internettet inden for 10 dage til:


Interzon AB  
Propellervägen 4A  
SE-183 62 Täby, Stockholm  
Sverige


Tel: +46 8 544 444 30  
Fax: +46 8 544 444 39  
Email: [info@interzon.com](mailto:info@interzon.com)  
Internet: [www.interzon.com](http://www.interzon.com)














Reproduktion, modifikation eller oversættelse uden en forudgående skriftlig godkendelse er forbudt, undtagen hvad der er tilladt i henhold til lov om ophavsret.

Originale instruktioner

Ophavsretsoplysninger

© 2018 Copyright Interzon AB

Edition 1, 9/2018

36720

Distributør:



Fabrikant:

Interzon AB

Propellervägen 4A

SE-183 62 Täby, Stockholm

Sverige

Tlf: +46 8 544 444 30

Fax: +46 8 544 444 39

Email: [info@interzon.com](mailto:info@interzon.com)

Internet: [www.interzon.com](http://www.interzon.com)